Firmato digitalmente da

Giovanni Fraccascia

O = Ordine degli Arch. PPC della Prov.BA
C = IT

COMMITTENTE:

COMMESSA:

QUADRO:
Primo - FM

CARATTERISTICHE QUADRO

ALLIVANTO A MONTE
QM

TENSIONE [V]	400 / FREQ. [Hz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	5,5
SISTEMA DI NEUTRO	TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE	
In [A]	Icc [kA]
CARPENTERIA	METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP 43

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	(X) - CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	(X) - CEI EN 60947-2
	(X) - CEI EN 60898
CARPENTERA	(X) - CEI EN 61439-2
	(X) - CEI 23-48 - CEI EN 60670-1
	(X) - CEI 23-49 - CEI EN 60670-24
	CEI 23-51

CLIENTE	PROGETTO	FILE quadri elettrici rev3b_Primo2.dwg	
	ARCHIVIO	DATA 00-00-0000	
	ORDINATORE	PAGINA 1 / BLOCK 1	
IMPIANTO Polo Pollutrizionale Acquaviva delle Fonti		TAVOLA	

LEGENDA SIMBOLI

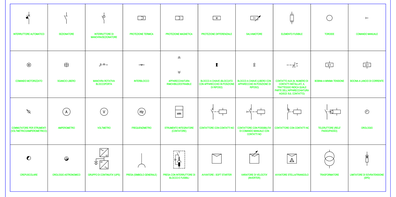
INTERRUTTORE AUTOMATICO
SEZIONATORE
INTERRUTTORE DI MASSIMA/MINIMA TENSIONE
PRESSOSTATO TERMICO
PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
VOLTMETRO
SUONERIA FISSA
FARO
LAMPADA MONOLUCE
CONTATTO NA AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL CIRCUITO DI MANOVRA DELLA BOBINA DI UN CONTATTORE
CONTATTO NA AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL CIRCUITO DI MANOVRA DELLA BOBINA DI UN CONTATTORE
FERMO A MANO TERMICO
RESET A MANO DI CONTATTORE
CONTATTORE NA A MANOVRA DI UN CONTATTORE
CONTATTORE NA A MANOVRA DI UN CONTATTORE
CONTATTORE NA A MANOVRA DI UN CONTATTORE
CONTATTORE NA A MANOVRA DI UN CONTATTORE
TELERUTTORE
TELERUTTORE
CONTATTORE AUSILIARIO
CONTATTORE AUSILIARIO
CONTATTORE AUSILIARIO